


Схема подключения комплекта трубной обвязки с 3-х ходовым вентилем KFV21-T3

Подсоединение электронного 3-ходового клапана (в комплекте) и комплекта трубной обвязки к высоконапорному фанкойлу канального типа.

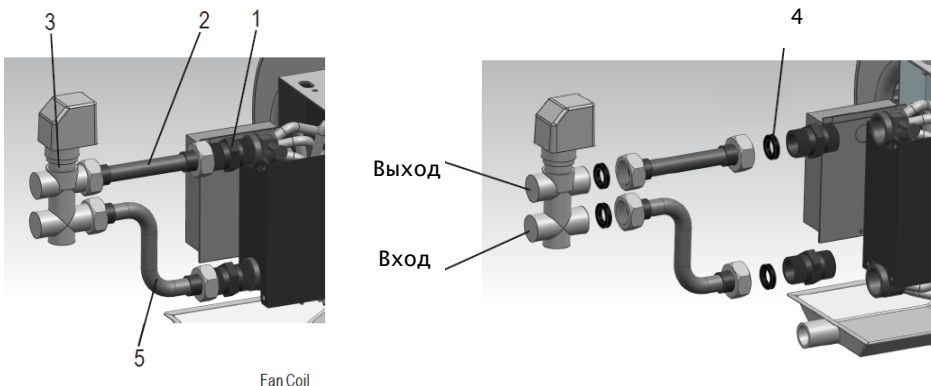

1. Комплектующие

№	Наименование	Спецификация	Количество
1	Соединительный ниппель	G3/4"	2
2	Соединительная труба	Ф16; Соединение G3/4"	1
3	Электронный 3-ходовой клапан	KFV21A	41313440P-1 шт. 22C230NC2-1 шт.
4	Уплотнительная шайба	Ø24xФ15x4	4
5	Соединительная труба	Ф16; Соединение G3/4"	1

2. Требования к монтажу

- В соответствии с чертежом определите необходимые размеры и место установки. Во избежание повреждения резьбы штуцера теплообменника не прикладывайте чрезмерное усилие при затяжке.
- При установке и демонтаже используйте, где это необходимо, два гаечных ключа одновременно.
- Четыре стыка соединительных патрубков уплотняются шайбами, все остальные резьбовые соединения герметизируются намотыванием уплотнительной ленты.
- После установки всех труб и переходников, убедитесь, что в стыках отсутствуют протечки воды.
- Подробная инструкция по установке электронного 3-ходового клапана KFV21A в упаковке с клапаном.





Схема подключения комплекта трубной обвязки KFP21-T3

Подсоединение электронного 3-ходового клапана KFV21A и комплекта трубной обвязки KFP21-T3 к высоконапорному фанкойлу канального типа.

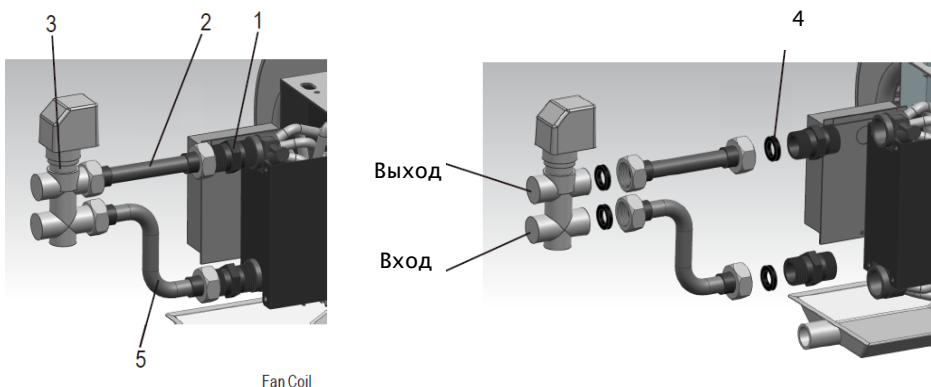


1. Комплектующие

№	Наименование	Спецификация	Количество
1	Соединительный ниппель	G3/4"	2
2	Соединительная труба	Ф16; Соединение G3/4"	1
3	Электронный 3-ходовой клапан	KFV21A	Поставляется отдельно
4	Уплотнительная шайба	Ø24xФ15x4	4
5	Соединительная труба	Ф16; Соединение G3/4"	1

* Электронный 3-ходовой клапан в комплект трубной обвязки не входит.

2. Требования к монтажу

- В соответствии с чертежом определите необходимые размеры и место установки. Во избежание повреждения резьбы штуцера теплообменника не прикладывайте чрезмерное усилие при затяжке.
- При установке и демонтаже используйте, где это необходимо, два гаечных ключа одновременно.
- Четыре стыка соединительных патрубков уплотняются шайбами, все остальные резьбовые соединения герметизируются наматыванием уплотнительной ленты.
- После установки всех труб и переходников, убедитесь, что в стыках отсутствуют протечки воды.
- Подробная инструкция по установке электронного 3-ходового клапана KFV21A в упаковке с клапаном.



Клапан KFV21A не входит в комплект поставки трубной обвязки KFP21-T1 и покупается отдельно.